

التفاصيل من السلسلة Super Runner التي تعمل بالغاز  
دليل التركيب والتشغيل



السلالس SR62 و SR52 و SR42

NON-CE &



للصيانة، اتصل على الرقم 318-865-1711



8 1 9 7 2 4 2  
10/2011 Arabic

عنوان الشحن: 8700 Line Avenue, Shreveport, Louisiana 71106

تمت الطباعة في  
الولايات المتحدة الأمريكية

#### **ملاحظة**

هذا الجهاز مخصص للاستخدام الاحترافي فقط ويجب أن يتم تشغيله من قبل موظفين مؤهلين. يجب أن يقوم مزود خدمة معتمد من المصنع (FAS) يتبع شركة **Frymaster/DEAN** أو فني محترف مؤهل آخر بإجراء التركيب والصيانة والإصلاحات. قد يؤدي قيام الموظفين غير المؤهلين بإجراء التركيب أو الصيانة أو الإصلاحات إلى إلغاء الضمان من الجهة المصنعة.

#### **ملاحظة**

يجب أن يتم تركيب هذا الجهاز بما يتوافق مع القوانين المحلية والقومية الملازمة في الدولة وأو الإقليم الذي يتم فيه تركيب الجهاز.

#### **ملاحظة للعملاء في الولايات المتحدة**

يجب أن يتم تركيب هذا الجهاز وفقاً لقانون تعميدات الأنابيب الأساسية الخاص **Building Officials and Code Administrators International, Inc. (BOCA)** ولما جاء في دليل الصحة العامة لخدمة الأغذية الذي تصدره إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة.

#### **خطر**

يمكن أن يؤدي أي إجراء غير سليم من تركيب أو تعديل أو خدمة أو صيانة أو تعديلات غير معتمدة أو تعديلات إلى الإضرار بالممتلكات أو حدوث إصابة أو الوفاة. اقرأ تعليمات التركيب والتشغيل والصيانة بعناية قبل تركيب هذا الجهاز قبل تركيبه أو صيانته. يجب ألا يقوم إلا في الخدمة المؤهلين بتحويل هذا الجهاز لاستخدام نوع غاز آخر بخلاف ذلك النوع الذي تمت تهيئته هذا الجهاز لاستخدامه في الأساس.

#### **خطر**

يجب أن يتم توفير الوسائل الكافية من أجل الحد من حركة هذا الجهاز بدون الاعتماد على وصلات خط الغاز. يجب أن يتم تثبيت القلابات المفردة المزودة بالأرجل من خلال تركيب أشرطة التثبيت. إذا تم استخدام خط غاز من، يجب أن يتم توصيل كابل تثبيت إضافي بصفة دائمة أثناء استخدام القلابية.

#### **خطر**

الحافة الأمامية لهذه القلابية ليست درجة سلم! لا تقف على القلابية. قد ينتج عن الانزلاق أو ملامسة الزيت الساخن حدوث إصابة خطيرة.

#### **خطر**

لا تقم بتخزين الجازولين أو غيره من الأبخرة والسوائل الأخرى القابلة للاشتعال أو استخدامها في محيط هذا الجهاز أو غيره من الأجهزة الأخرى.

#### **خطر**

يجب أن يتم نشر التعليمات التي يجب الالتزام بها في حالة أن يشم المشغل رائحة غاز أو في حالة اكتشافه أي تسرب للغاز في موقع واضح. يمكن الحصول على هذه المعلومات من شركة الغاز المحلية أو من مورد الغاز.

#### **ملاحظة**

في حالة ما إذا قام العميل خلال فترة سريان الضمان باستخدام قطعة غيار خاصة بجهاز **MANITOWOC FOOD SERVICE** هذا بخلاف القطعة الجديدة غير المعدلة أو المعاد تدويرها والتي يتم شراؤها مباشرةً من **FRYMASTER/DEAN** أو من أي من مراكز الخدمة المعتمدة التابعة لها و / أو تم تعديل التكوين الأصلي للقطعة المستخدمة، فسيتم إلغاء هذا الضمان. وبالإضافة إلى ذلك، فلن تتحمل **FRYMASTER/DEAN** والمراكز التابعة لها أية مسؤولية عن أية دعوى أو تلفيات أو مصروفات نتاج عن طريق العميل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وسواء بشكل كلي أو جزئي بسبب تركيب أية قطعة غيار معدلة و / أو قطعة غيار من مركز خدمة غير معتمد.

#### **ملاحظة**

يفرض كومونولث ماساشوستس أن يتم تركيب أي وكل المنتجات التي تستخدم الغاز من خلال سباك مرخص أو متخصص معتمد في تركيب الأنابيب.

# القلايات من السلسلة SUPER RUNNER التي تعمل بالغاز

## الفصل 1: تعليمات التركيب

### 1.1 معلومات السلامة

قبل محاولة تشغيل وحدتك، قم بقراءة التعليمات الواردة بهذا الدليل بشكل جيد. خلال هذا الدليل، سوف تجد ملاحظات محاطة بمربيع ذات حدود مزدوجة تحتوي على الرمز . تتعلق المعلومات المضمنة في هذا المربع الإجراءات أو الظروف التي ربما تسبب أو ينتج عنها وقوع إصابات للأفراد و / أو التي قد تسبب تلفاً للجهاز الخاص بك و / أو تسبب حدوث عطل في الجهاز.

### 1.2 متطلبات التركيب العامة

**قوانين البناء تمنع القلاية ذات قدر قلي الزيت الساخن المفتوح التي يتم تركيبها بجانب لهب مفتوح من أي نوع، بما في ذلك الشوايات والبوتاجازات.**

**يجب أن يتم تركيب هذا الجهاز بحيث يتم توفير قدر كافٍ من التهوية له لمنع تكون ترکیزات غير مقبولة من المواد التي يمكن أن تضر بصحة العاملين في الغرفة التي يتم تركيبه فيها.**

**يجب ألا يتم تعديل أي مواد هيكلية في القلاية أو إزالتها لأغراض تسهيل تركيب القلاية تحت غطاء.**

**يجب أن يتم تثبيت القلايات المفردة من أجل منع الانقلاب عند تركيبها لتجنب تأثير الزيت الساخن. ويجب أن تكون القبود عبارة عن وسيلة للتثبيت، مثل التوصيل بمجموعة منتجات أو تركيب القلاية في فجوة أو من خلال وسائل منفصلة، مثل الأشرطة أو السلاسل.**

**لا تقم بتركيب لوحة تصريف معدنية بوحدة مفردة. فقد ينقلب الجهاز، أو يصبح غير متزن، ويتسرب في حدوث إصابة. يجب إبقاء منطقة الجهاز نظيفة وخالية من المواد القابلة للاحتراق طوال الوقت.**

**ملاحظة**  
تم إعداد هذا الجهاز للاستخدام الاحترافي فقط ويجب أن يتم استخدامه من خلال العمال المؤهلين فقط.

### مساحة الخلوص والتهوية

يجب أن يتم تركيب القلاية بحيث تكون هناك مساحة 6 بوصات (150 م) من كلا الجانبين ومن الخلف عند تركيبها بجوار البنية القابلة للاحتراق. ولا يلزم توفير مساحة خلوص عندما يتم تركيب القلاية بالقرب من البنية غير القابلة للاحتراق. ويجب توفير 24 بوصة (600 م) على الأقل كمساحة خلوص أمام القلاية.

ويجب ألا يتم وضع فتحة أنبوب مدخنة القلاية بالقرب من شفاط العادم، كما يجب ألا يتم تمديد أنبوب المدخنة الخاص بالقلاية بطريقة تشبه المدخنة على الإطلاق. كما يؤدي تمدد أنبوب المدخنة إلى تغيير خصائص الاحتراق للقلاية. من أجل توفير تدفق الهواء الضروري للاحتراق الجيد ولتشغيل الشعلة، يجب أن يتم إخلاء المناطق الموجودة أمام وعلى جانبي وخلف القلاية من العوائق.

يجب أن يتم تركيب القلاية في منطقة تحتوي على قدر كافٍ من الهواء وتهوية كافية. ويجب الحفاظ على مسافات كافية من منفذ أنبوب المدخنة الخاص بالقلاية إلى الحافة السفلية لحافة المرشح التهوية. يجب أن يتم تركيب الفلاتر بزاوية 45 درجة. ضع صينية نقطير تحت الحافة السفلية للفلتر. بالنسبة للتركيب في الولايات المتحدة، ينص معيار الرابطة القومية لأجهزة معالجة الطعام (NFPA) رقم 96 على ما يلي: "يجب أن يتم الحفاظ على مسافة لا تقل عن 18 بوصة (450 م) بين منفذ أنبوب المدخنة والحافة الكبيرة لمرشح الشحوم". وتوصي شركة Frymaster بأن يكون الحد الأدنى للمسافة 24 بوصة (600 م) بين منفذ أنبوب المدخنة وبين الحافة السفلية من الفلتر.

### التركيب

**ملاحظة:** ما لم يتم طلب خلاف ذلك، فإن هذه القلاية تكون مصممة للعمل على ارتفاع 2000 قدم (610 أمتار) وأقل من ذلك. يجب أن يتم تعديل هذه الوحدة في حالة عملها في ارتفاعات تتجاوز 2000 قدم (610 أمتار).

**القلايات من السلسلة SUPER RUNNER التي تعمل بالغاز**  
**الفصل 1: تعليمات التركيب**

بالنسبة للوحدات المزودة بأرجل: ارفع الوحدة وانقلها إلى موضعها النهائي. لا تسحب أو تدفع القلاية إلى موضعها. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إتلاف الأرجل. قم بموازنة الوحدة من الأمام إلى الخلف ومن الجانب إلى الجانب. إذا لم تكون القلاية متزنة، فلن تعمل الوحدة بكفاءة. لا يمكن أن يتم تركيب القلايات من السلسلة Super Runner التي تعمل بالغاز على قيود ويجب أن يتم تزويدها بالأرجل أو العجلات.

أ. اضبط ارتفاع الرجل باستخدام مفتاح قابل للضبط أو مفتاح 1/16-1بوصة (27 مم) مفتوح الطرف من خلال إدارة القدم سدايسية الشكل الموجودة أسفل الرجل. **ملاحظة:** وهذه القدم مخصصة لضبط ارتفاع الرجل الصغيرة فقط. لا تقم بالضبط للخارج بما يتجاوز 3/4 بوصة (19 مم).

ب. عند موازنة الوحدة، يجب أن يتم الإمساك بجسم الرجل بإحكام لحفظه على الرجل ضد الانثناء أو ضد الدوران أثناء إدارة القدم إلى الارتفاع المطلوب.

بالنسبة للوحدات المزودة بعجلات: قم بتحريك الوحدة على عجلاتها إلى موضعها النهائي وقم بغلق العجلات الأمامية.

### 1.3 تجهيزات ما قبل التوصيل

#### تحذير

إذا كان ضغط الغاز الوارد أكبر من 1/2 رطل لكل بوصة مربعة (3.45 كيلو باسكال / 35 ميلي بار)، يلزم تركيب منظم إضعاف، جهد.

وحدات الاتحاد الأوروبي فقط:

حصلت القلايات من السلسلة Super Runner التي تعمل بالغاز من إنتاج Dean على علامات CE بحيث يمكن أن تعمل في الدول ومع فئات الغاز المشار إليها أدناه:

فئات الأجهزة	ضغط وغاز الإمداد (بالمليلي بار)	الدول	
II E(R)B3P	25/20 37	G20 G31	بلجيكا BE
I2E I3P	20 50	G20 G31	المانيا DE
I2H	20	G20	الدنمارك DK
II2H3P	20 50, 37	G20 G31	إسبانيا ES
II2ESI3P	25/20 50, 37	G25/G20 G31	فرنسا FR
II2H3P	20 37	G20 G31	بريطانيا العظمى GB
II2H3P	20 50, 37	G20 G31	اليونان GR
II2H3P	20 37	G20 G31	أيرلندا IR
I2H	20	G20	إيطاليا IT
II2E3P	25/20 50	G25/G20 G31	لوكسمبورج LU
II2L3P	25 50	G25 G31	هولندا NL
II2H3P	20 37	G20 G31	البرتغال PT

وحدات بخلاف دول الاتحاد الأوروبي فقط:

متطلبات القوانين القومية:

يجب أن يتم تركيب هذا الجهاز وفقاً لقانون تدبيبات الأنابيب الأساسية الخاص Building Officials and Code Administrators International, Inc. (BOCA) ولما جاء في دليل الصحة العامة لخدمة الأغذية الذي تصدره إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة.

لقد تم تصنيع هذا الجهاز لاستخدام نوع الغاز المحدد على لوحة التصنيف الموصولة بالباب. قم بتوصيل الجهاز الموضوع عليه العلامة "NAT" فقط بمصادر الغاز الطبيعي، أما تلك التي يكون مسجلاً عليها نوع الغاز "PRO" فيجب ألا يتم توصيلها إلا بغاز البروبان (LP) فقط.

**الألعاب من السلسلة SUPER RUNNER التي تعمل بالغاز**  
**الفصل 1: تعليمات التركيب**

المتطلبات الاسترالية:

يجب أن يتم تركيب الجهاز على سطح ثابت ومستوى وفقاً للوائح AS 5601 / AG 601 واللوائح الخاصة بالسلطة المحلية والغاز والكهرباء وأي لوائح قانونية أخرى ذات صلة. يتم سرد مقاس الفوهة وضغط المشعب وفقاً للمتطلبات الاسترالية أدناه للطراز SR62.

الطراز	نوع الغاز	حجم الفوهة	ضغط المشعب بالكيلو بascal	ضغط المشعب ببوصة عمود مياه
SR62	الغاز الطبيعي	2.53 مم	0.9 كيلو بascal	3.6 بوصات
SR62	بروبان	1.6 مم	2.4 كيلو بascal	9.6 بوصات

وحدات الاتحاد الأوروبي فقط:

يتم سرد مدخلات الحرارة الاسمية (Qn) ونوع الغاز ومقاس الفوهة ومستويات الضغط والتعديلات وعدد الفوهات / لونها وعلامات الشعارات وعلامات شعارات الإشعال الصغيرة في الجدول الوارد أدناه:

علامة شعلة الإشعال الصغيرة	علامة الشعلة	الفوهة الكمية / اللون	ضغط غاز المشعب		مقاس الفوهة (مم)	نوع الغاز	مدخلات الحرارة الاسمية - Qn (كيلو وات)	الطراز *
			بوصة عمود مياه	ميلي بار				
26N 26N 16LP	أزرق	أزرق/5	4.8	12.0	2.40	G20	37.5	SR62 GM
	أزرق	أزرق/5	7.0	17.5	2.40	G25		
	أحمر	أحمر/5	8.8	22.0	1.51	G31		
26N 26N 16LP	أزرق	أزرق/4	4.8	12.0	2.40	G20	30	SR52 GM
	أزرق	أزرق/4	7.0	17.5	2.40	G25		
	أحمر	أحمر/4	8.8	22.0	1.51	G31		
26N 26N 16LP	أزرق	أزرق/3	4.8	12.0	2.40	G20	26	SR42 GM
	أزرق	أزرق/3	7.0	17.5	2.40	G25		
	أحمر	أحمر/3	8.8	22.0	1.51	G31		

\*السابقة SR - السلسلة millivolt للغاز بدون الحاجة إلى وصلات إمداد كهربائية.  
\*اللائحة GM - نظام

وحدات بخلاف دول الاتحاد الأوروبي فقط:

يتم سرد مدخلات الحرارة الاسمية (Qn) ونوع الغاز ومقاس الفوهة ومستويات الضغط والتعديلات وعدد الفوهات وعلامات شعارات الإشعال الصغيرة في الجدول الوارد أدناه:

علامة شعلة الإشعال الصغيرة	الفوهة الكمية	ضغط غاز المشعب (بوصة عمود مياه)	مقاس الفوهة (مم)	نوع الغاز	مدخلات الحرارة الاسمية - Qn (وحدة حرارية بريطانية)	الطراز *
26N	5	4	(39#) 2.53	الغاز الطبيعي	150	SR62 GM
16LP	5	11	(53#) 1.51	بروبان		
26N	4	4	(39#) 2.53	الغاز الطبيعي	120	SR52 GM
16LP	4	11	(53#) 1.51	بروبان		
26N	3	4	(35#) 2.80	الغاز الطبيعي	105	SR42 GM
16LP	3	11	(51#) 1.70	بروبان		

\*السابقة SR - السلسلة millivolt للغاز بدون الحاجة إلى وصلات إمداد كهربائية.  
\*اللائحة GM - نظام

ملاحظة: يجب أن يتم ضبط ضغط غاز المنفذ بإحكام في ظل المتطلبات الواردة أعلاه بعد 5 إلى 10 دقائق من تشغيل الجهاز.

#### 1.4 التوصيل بخط إمداد الغاز



##### استخدامات البروبان:

يجب أن يتم تركيب منظم مناسب

ملاحظة: يجب أن يكون خدم الغاز (الخدمة) بنفس مقاس أو أكبر من خط إدخال الغاز للقلالية. تم تزويد هذا المنتج بمدخل مقاس نصف بوصة (15 مم). يجب أن يتم ضبط خط إمداد الغاز بحيث يتفق مع كل الأجهزة التي تعمل بالغاز والمتصلة بخط إمداد الغاز هذا. يجب استشارة شركة أو مورد الغاز المحلي، أو المقاول المحلي لديك للتعرف على الحد الأدنى من المتطلبات المتعلقة بخط إمداد الغاز.

ملاحظة: في حالة استخدام خطوط إمداد الفصل السريع أو الخطوط المرنة، فقم بزيادة مقاس خط الإمداد إلى ثلاثة أرباع بوصة (22 مم) أو أكبر.

# القلايات من السلسلة SUPER RUNNER التي تعمل بالغاز

## الفصل 1: تعليمات التركيب

### خطر

يجب أن يتم تركيب صمام قطع إمداد يدوي في خط إمداد الغاز (الخدمة) قبل الوصول إلى القلايات وفي موضع يمكن الوصول إليه بسهولة في حالات الطوارئ.

### خطر

يجب تركيب القلاية بمصدر إمداد الغاز المحدد على لوحة التصنيف والرقم التسلسلي الموجود داخل باب الجهاز. لا تقم بتوصيل هذا الجهاز بمصدر إمداد غاز لم تتم تهيئته للعمل مع هذا الجهاز.

### خطر

قبل توصيل الأنابيب الجديدة بهذا الجهاز، يجب أن يتم تنظيف الأنابيب بشكل شامل من أجل إزالة كل المواد الغريبة. يمكن أن تؤدي المواد الغريبة التي تتواجد في الشعلة وفي صمام الغاز إلى التشغيل غير المناسب والذي يمكن أن يسبب خطراً.

### خطر

يجب أن يتم إحكام غلق كل الوصلات باستخدام مركب توصيل أنابيب يتناسب مع نوع الغاز المستخدم، ويجب اختبار كل الوصلات للتحقق من عدم التسرب. باستخدام محلول من المياه والصابون قبل إشعال أي شعلات إشعال صغيرة. لا تقم مطاناً باستخدام الثقب أو الشمع أو الشمع أو أي مصدر إشعال آخر للبحث عن التسرب. في حالة اكتشاف رائحة غاز، قم بإغلاق مصدر إمداد الغاز للجهاز من صمام الإغلاق الرئيسي واتصل بشركة الغاز المحلية أو أي وكالة خدمة معتمدة لتقديم الصيانة على الفور.

يجب أن يتم توفير الوسائل الكافية من أجل الحد من حركة القلايات بدون الاعتماد على وصلات خط الغاز. إذا تم استخدام خرطوم غاز مرن، يجب أن يتم توصيل كابل تثبيت بصفة دائمة أثناء استخدام القلاية. ملاحظة: يجب أن يتم فحص التركيب بعد الانتهاء منه للتحقق من أنه يفي بالغرض من هذه التعليمات. يجب أن يتم إبلاغ المشرف و / أو المشغل (المشغلين) في الموقع بأن الجهاز تم تركيبه مع القيد. إذا تمت إزالة القيد من أجل نقل القلاية (لأغراض التنظيف تحتها أو خلفها أو نقلاً أو ما إلى ذلك)، فتحقق من إعادة تركيبها عندما تتم إعادة القلاية إلى الموضع الذي يتم تثبيتها فيه بشكل دائم.

## 1.5 إجراءات تحويل الغاز

### خطر

تمت تهيئه الجهاز في المصنع للتعامل مع نوع الغاز المخصص للعمل معه على وجه الخصوص. ويطلب التحويل من استخدام نوع من أنواع الغاز إلى استخدام نوع آخر إلى تركيب مكونات مخصصة لتحويل الغاز.

يمكن أن يؤدي التحويل إلى نوع مختلف من أنواع الغاز بدون استخدام مكونات التحويل المناسبة إلى حدوث حريق أو وقوع انفجار! لا تقم بتوصيل هذا الجهاز مطلقاً بمصدر إمداد غاز لم تتم تهيئته للعمل مع هذا الجهاز.

يجب لا يتم إجراء عمليات تحويل هذا الجهاز من نوع من أنواع الغاز إلى نوع آخر إلا من خلال عامل تركيب أو خدمة مؤهل و مرخص و معتمد، كما هو موضح في القسم 1.5 من هذا الدليل.

وحدات الاتحاد الأوروبي فقط:

انظر الشكل التوضيحي لصمam الغاز وموقع صمام الغاز والشعلة والفوهه عند تنفيذ عمليات التحويل التالية.

عند التحويل من غاز G20 إلى G25، يتم تنفيذ الإجراءات التالية:

- ♦ لا يلزم استبدال أي أجهزة.
- ♦ قم بضبط ضغط غاز الفوهه على القيمة المناسبة المسرودة في الجدول في الصفحة 1-3 من خلال إدارة "برغي ضبط" صمام الغاز.
- ♦ بعد الضبط، أعد تركيب غطاء برغي الضبط.

القلايات من السلسلة SUPER RUNNER التي تعمل بالغاز  
الفصل 1: تعليمات التركيب

عند التحويل من غاز G20 (أو G25) إلى بروبان G31 (أو العكس)، يتم تنفيذ الإجراءات التالية:

- ◆ يجب أن يتم استبدال فوهات الشعلة وفوهة شعلة الإشعال الصغيرة.
- ◆ قم بضبط ضغط غاز الفوهة على القيمة المناسبة المicornada في الجدول في الصفحة 1-3 من خلال إدارة برغي ضبط صمام الغاز.
- ◆ بعد الضبط، أعد تركيب غطاء برغي الضبط.
- ◆ قم بتركيب الملحق الجديد والذي يشير إلى تحويل نوع الغاز والمضمن مع مجموعة التحويل بجوار لوحة التصنيف الحالية. قم بـ زالة أي علامات تشير إلى نوع الغاز الذي كان مستخدماً من قبل من لوحة التصنيف الحالية.

عند التحويل من غاز G20 (20 ميلي بار) إلى 25 ميلي بار (أو العكس، أو العكس، أو لا G31 (37 ميلي بار) إلى لا G31 (50 ميلي بار)، يتم تنفيذ الإجراءات التالية:

- ◆ افحص تعديل شعلة الإشعال الصغيرة وقم بضبطها حسب الضرورة.
- ◆ لا يلزم إجراء أي تعديلات أخرى.

يتطلب التحويل من نوع غاز إلى نوع آخر (أي التغيير من الغاز الطبيعي إلى غاز البروبان) مكونات خاصة. احصل على المكونات الضرورية باستخدام المرجع الموجود في القسم 1.6 مكونات تحويل الغاز.

لا يمكن تنفيذ عمليات التحويل إلا من خلال الموظفين المؤهلين المعتمدين من خلال المصنع.

وحدات بخلاف دول الاتحاد الأوروبي فقط:


انظر الشكل التوضيحي لصمam الغاز وموقع صمام الغاز والشعلة والفوهة في صفحة 1-6 عند تنفيذ عمليات التحويل التالية.

عند التحويل من الغاز الطبيعي إلى غاز البروبان (أو العكس)، يتم تنفيذ الإجراءات التالية:

- ◆ يجب أن يتم استبدال فوهات الشعلة وفوهة شعلة الإشعال الصغيرة (انظر الصفحة 1-6 للتعرف على أرقام قطع غيار المكونات).
- ◆ قم بضبط ضغط غاز الفوهة من خلال إدارة برغي ضبط صمام الغاز (انظر صفحة 1-3 للتعرف على أنواع وضغطوط الغاز).
- ◆ بعد الضبط، أعد تركيب غطاء برغي الضبط.
- ◆ قم بتركيب الملحق الجديد والذي يشير إلى تحويل نوع الغاز والمضمن مع مجموعة التحويل بجوار لوحة التصنيف الحالية. قم بـ زالة أي علامات تشير إلى نوع الغاز الذي كان مستخدماً من قبل من لوحة التصنيف الحالية.

يتطلب التحويل من نوع غاز إلى نوع آخر (أي التغيير من الغاز الطبيعي إلى غاز البروبان) مكونات خاصة. احصل على المكونات الضرورية باستخدام الجدول الموجود في صفحة 1-6.


لا يمكن تنفيذ عمليات التحويل إلا من خلال الموظفين المؤهلين المعتمدين من خلال المصنع.

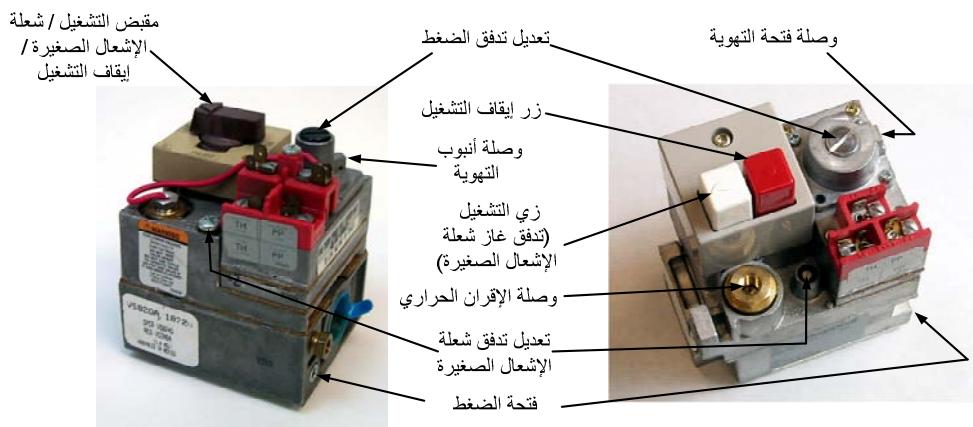

صمam الغاز النموذجي للدول خارج الاتحاد الأوروبي (CE)

صمam الغاز النموذجي لدول الاتحاد الأوروبي (CE)

**القلايات من السلسلة SUPER RUNNER التي تعمل بالغاز**  
**الفصل 1: تعليمات التركيب**

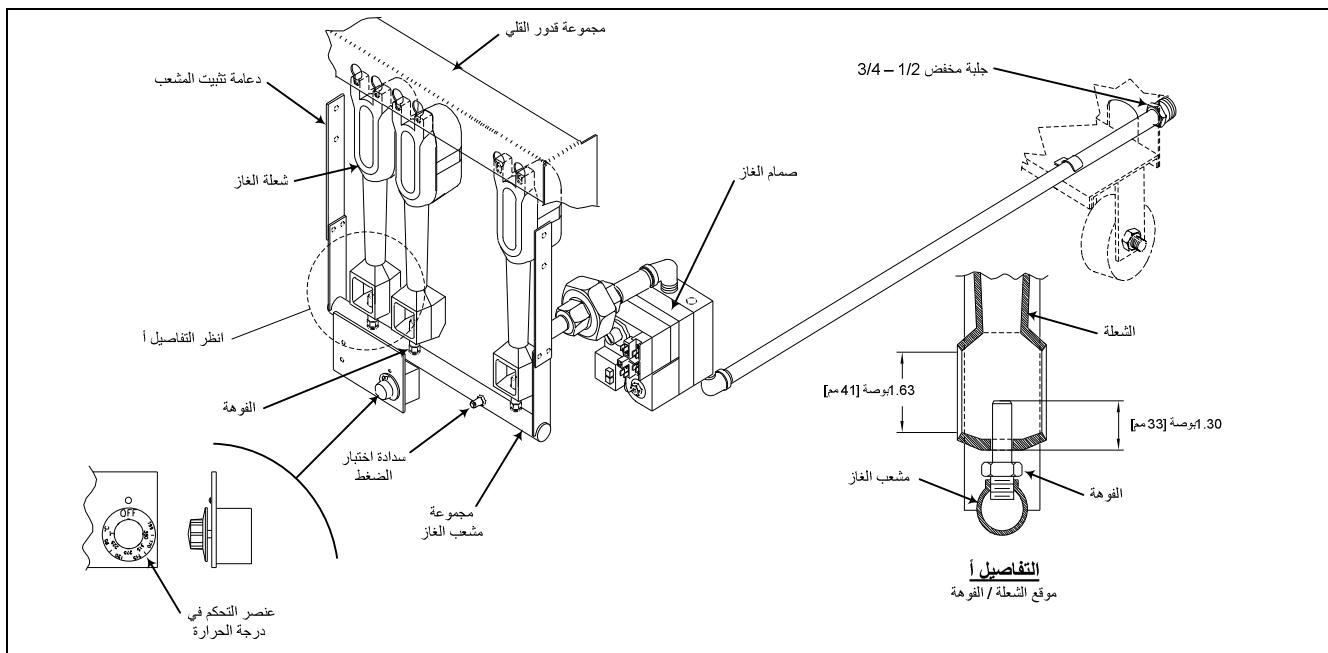

موقع صمام الغاز والشعلة والفوهة النموذجية (يظهر المطرز SR42 أعلاه).



#### 1.6 مكونات تحويل الغاز

استخدم المكونات التالية للتحويل من الغاز الطبيعي إلى غاز البروبان والعكس صحيح. انظر القسم 1.5 للتعرف على كميات الفوئات المطلوبة من أجل التحويل.

مكونات التحويل من غاز البروبان إلى الغاز الطبيعي، 2017-826	مجموعة تحويل الغاز الطبيعي إلى غاز البروبان، 1817-826
بطانة، وسادة NPT، السلسلة SR 42 فقط	بطانة، وسادة NPT، السلسلة SR 42 فقط
فوهة شعلة الإشعال الصغيرة (26N) لدول الاتحاد الأوروبي والدول خارج الاتحاد الأوروبي	فوهة شعلة الإشعال الصغيرة (16LP) لدول الاتحاد الأوروبي والدول خارج الاتحاد الأوروبي
فوهة الشعلة، 2.40 مم - لدول الاتحاد الأوروبي فقط: كل المنتجات في سلسلة Super Runner	فوهة الشعلة، 1.51 مم - لدول الاتحاد الأوروبي فقط: كل المنتجات في سلسلة Super Runner
فوهة الشعلة، 2.53 مم (39#) - للدول بخلاف الاتحاد الأوروبي فقط: للسلسلتين SR52 و SR62 فقط	فوهة الشعلة، 1.51 مم (53#) - للدول بخلاف الاتحاد الأوروبي فقط: للسلسلتين SR52 و SR62 فقط
فوهة الشعلة، 2.80 مم (35#) - للدول بخلاف الاتحاد الأوروبي فقط: السلسلة S42 فقط	فوهة الشعلة، 1.70 مم (51#) - للدول بخلاف الاتحاد الأوروبي فقط: السلسلة SR42 فقط
ملصق التصنيف، اتصل بالمصنع في وقت التحويل	ملصق التصنيف، اتصل بالمصنع في وقت التحويل

\* فوئات الشعلات المسرودة أعلاه مخصصة للقلايات التي تعمل على ارتفاعات 2000 قدم (610 أمتار) أو أقل. بالنسبة لارتفاعات الأكبر من 2000 متر (610 أمتار)، اتصل بالمصنع للحصول على مقاس الفوهة المناسب.

**الألعاب من السلسلة SUPER RUNNER التي تعمل بالغاز**  
**الفصل 2: التشغيل**


**2.1 بدء التشغيل الأولي**

قم بغسل الوحدة والملحقات بشكل جيد بالماء الساخن والصابون لإزالة أي بقايا رقيقة أو أي أتربة أو أوساخ. قم بشطف وتجفيف كل الأجزاء بشكل جيد.أغلق صمام التصريف بشكل كامل. تحقق من تثبيت منظم حرارة التشغيل ومصباح استشعار منظم حرارة الحد الأقصى بإحكام في قدر القلي في مشبك التثبيت.

**2.1.1 تشغيل صمام الغاز**


وحدات بخلاف دول الاتحاد الأوروبي فقط:

أدر المقابض إلى وضع ON (التشغيل) أو إلى وضع PILOT (شعلة الإشعال الصغيرة). اضغط وأدر المقابض في نفس اتجاه حركة عقارب الساعة لإيقاف تشغيل الصمام.

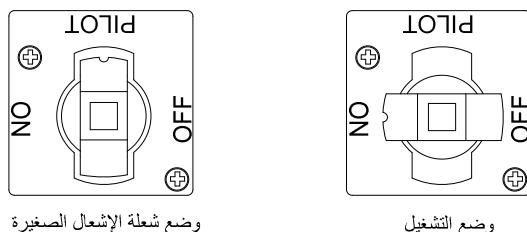

**وحدات الاتحاد الأوروبي فقط:**

اضغط على الزر الأبيض لإشعال شعلة الإشعال الصغيرة وفتح صمام الغاز. اضغط على الزر الأحمر لإغلاق الصمام.

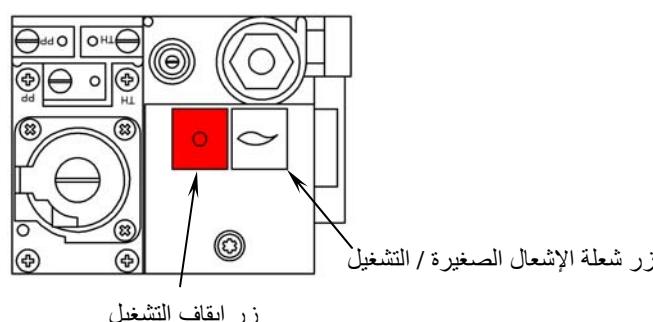

**2.1.2 إجراءات إشعال شعلة الإشعال الصغيرة**

**ملاحظة:** تم اختبار وضبط ومعايرة كل هذه الألعاب مع المستوى المناسب مع سطح البحر قبل مغادرة المصنع. وقد يتطلب إجراء التعديلات من أجل الوفاء بالشروط المحلية، ولا يجب تنفيذها إلا من خلال موظفي الخدمة المؤهلين. وهذه التعديلات هي مسؤولية العميل أو الناجر، ولا تخضع لتنقيطه ضمن .Dean

تناول شعلة الإشعال الصغيرة في مركز الكابينة، في قاعدة قدر القلي. استخدم عود ثقاب طويل أو شمعة لإشعال شعلة الإشعال الصغيرة. قم بتنفيذ هذه الخطوات التالية بالترتيب قبل إشعال شعلة الإشعال الصغيرة:

وحدات بخلاف دول الاتحاد الأوروبي فقط:

1. قم بإغلاق صمام إيقاف التشغيل اليدوي في خط إمداد الغاز الوارد.
2. أدر منظم حرارة التشغيل إلى وضع إيقاف التشغيل.
3. اضغط على مقابض صمام الغاز وأدره إلى وضع إيقاف التشغيل.
4. انتظر 5 دقائق على الأقل إلى أن يتشتت أي غاز متراكم.

# القلايات من السلسلة SUPER RUNNER التي تعمل بالغاز

## الفصل 2: التشغيل

5. قم بتبعدة قدر القلي بالزيت أو الدهن أو المياه حتى خط OIL LEVEL (مستوى الزيت) المرسوم في خلف قدر القلي. تحقق من تغطية أنابيب التسخين بالسائل قبل تشغيل الشعلات.

**ملاحظة:** في حالة استخدام الدهن الصلب، فقم بوضع الدهن داخل قدر القلي، مع التتحقق من أنه يتم وضعه في أسفل القدر، بين وفوق الأنابيب قبل تشغيل القلاية.

6. افتح صمام إيقاف التشغيل اليدوي في خط إمداد الغاز الوارد وقم بإدارة مقبض صمام الغاز إلى موضع PILOT (شعلة الإشعال الصغيرة).

7. ادفع مع الاستمرار على المقبض وقم بتقريب عود ثقاب مشتعل أو شمعة مشتعلة لرأس شعلة الإشعال الصغيرة. استمر في الضغط على المقبض لمدة 60 ثانية بعد إشعال شعلة الإشعال الصغيرة. حرر المقبض. يجب أن تبقى شعلة الإشعال الصغيرة مشتعلة.

### خطر

إذا لم تبق شعلة الإشعال الصغيرة مشتعلة، فادر مقبض الصمام إلى وضع "إيقاف التشغيل" وانتظر لمدة خمس دقائق على الأقل قبل محاولة إعادة الإشعال.

وحدات الاتحاد الأوروبي فقط:

1. تحقق من تنفيذ هذه الخطوات بالترتيب قبل إشعال أو إعادة إشعال شعلة الإشعال الصغيرة:

قم بإغلاق صمام إيقاف التشغيل اليدوي في خط الخدمة الوارد.

3. أوقف تشغيل منظم حرارة التشغيل.

4. اضغط على الزر الأحمر في صمام التحكم في السلامة من أجل إيقاف تشغيله.

5. انتظر 5 دقائق على الأقل إلى أن يتشتت أي غاز متراكم.

6. قم بتبعدة قدر القلي بالزيت أو الدهن أو المياه حتى خط OIL LEVEL (مستوى الزيت) المرسوم في خلف قدر القلي. تتحقق من تغطية أنابيب التسخين بالسائل قبل تشغيل الشعلات.

**ملاحظة:** في حالة استخدام الدهن الصلب، فقم بوضع الدهن داخل قدر القلي، مع التتحقق من أنه يتم وضعه في أسفل القدر، بين وفوق الأنابيب قبل تشغيل القلاية.

7. قم بفتح صمام إيقاف التشغيل اليدوي في خط الخدمة الوارد.

8. قم بتقريب عود ثقاب مشتعل أو شمعة مشتعلة لرأس شعلة الإشعال الصغيرة. (إذا كانت القلاية مزودة بوحدة إشعال كهربائي، فانتقل على الخطوة 9.)

9. اضغط على الزر الأبيض على صمام الغاز واستمر في الضغط عليه لفترة 45 ثانية إلى دقيقة تقريباً، إلى أن تبقى شعلة الإشعال الصغيرة مشتعلة. (إذا كانت القلاية مزودة بوحدة إشعال كهربائي، فاضغط مع الاستمرار على الزر الأبيض، ثم اضغط بشكل متكرر على زر وحدة الإشعال الكهربائي إلى أن يتم إشعال شعلة الإشعال الصغيرة. حرر الزر الأبيض بعد حوالي 45 ثانية إلى دقيقة)

10. إذا لم تبق شعلة الإشعال الصغيرة مشتعلة، فاضغط على الزر الأبيض وأعد إشعال شعلة الإشعال الصغيرة، مع الاستمرار في الضغط على الزر لفترة أطول قبل تحريره. قد يحتاج الهواء المحبوس إلى إعادة إشعال الشعلة الصغيرة عدة مرات إلى أن يتم التوصل إلى تدفق ثابت للغاز.

11. عندما تستمر شعلة الإشعال الصغيرة في الإشتعال، حرر الزر الأبيض.

### 2.1.3 إشعال الشعلات

#### تحذير

لا تضع مطلقاً قطعة من الدهن الصلب فوق أنابيب التسخين. القيام بهذا سيؤدي إلى تلف أنابيب التسخين وقدر القلي، وإبطال الضمان.

1. تتحقق من ملاً قدر القلي بالزيت أو الدهن إلى الخط السفلي لمستوى الزيت (OIL LEVEL) الموجود على الجانب الخلفي من قدر القلي.

**ملاحظة:** في حالة استخدام الدهن الصلب، فقم بوضع الدهن داخل قدر القلي، مع التتحقق من أنه يتم وضعه في أسفل القدر، بين وفوق الأنابيب قبل تشغيل القلاية.

# القلايات من السلسلة SUPER RUNNER التي تعمل بالغاز

## الفصل 2: التشغيل

### خطر

قد يتسبب "تشغيل القلاية بدون وجود سوائل بها" إلى تلف قدر القلي، كما يمكن أن تؤدي إلى حدوث حرقان. تحقق دائمًا من وجود الدهن أو زيت الطهي أو المياه في قدر القلي بما يغطي أنابيب الشعلة قبل إشعال الشعلات.

2. أثناء إشعال الشعلة، اضغط وأدر مقبض صمام الغاز ببطء إلى وضع التشغيل.

3. أدر مقبض منظم حرارة التشغيل إلى إعداد درجة حرارة القلي المرغوب فيها. يجب أن تشتعل الشعلة وتظهر شعلة فوية زرقاء اللون.

### خطر

إذا انطفأت شعلة الإشعال الصغيرة والشعلات، يجب أن يتم إيقاف تشغيل القلاية بشكل كامل لمدة خمس دقائق على الأقل قبل محاولة إعادة إشعالها.

## 2.2 إيقاف تشغيل القلاية

لإيقاف القلاية بشكل مؤقت، أدر منظم حرارة التشغيل إلى وضع إيقاف التشغيل وقم بتغطية قدر القلي.

لإيقاف القلاية بشكل كامل، أدر منظم حرارة التشغيل إلى وضع إيقاف التشغيل ، وأدر مقبض صمام الغاز إلى الوضع إيقاف التشغيل (القلايات المصممة لدول غير الاتحاد الأوروبي) أو اضغط على الزر الأحمر (الدول الاتحاد الأوروبي) وقم بتغطية قدر القلي.

## 2.3 التشغيل اليومي

1. لا تسمح بتراكم السهم أو تصليبه على الإطار أو على الجسم أو على المدخنة في القلاية. قم بتنظيف القلاية من الداخل ومن الخارج باستخدام محلول منظف وماء ساخن بشكل يومي.

2. قم بترشيح زيت الطهي من خلال تصريف قدر القلي من خلال مخروط ترشيح مرة يومياً على الأقل. بعد تصريف الزيت من قدر القلي، قم ب拔الة أي رواسب من القدر، باستخدام أداة كشط إذا لزم الأمر.

3. قم بتنظيف قدر القلي مرة واحدة على الأقل كل أسبوع من خلال تعينته تحت علامة مستوى الزيت العلوية مباشرة بالمياه. قم بإضافة كوب واحد من المنظف واترك المحلول يغلي على نار هادئة لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم قم بتصريف المحلول، واشطف قدر القلي باستخدام المياه النظيفة مرتين. قم بإضافة ربع كوب من الخل الأبيض إلى عملية الشطف الأخيرة لمعادلة أي بقايا قلوية متبقية من المنظف. امسح أسطح قدر القلي باستخدام منشفة جافة قبل تعينته بزيت الطهي. في حالة عدم الرغبة في استخدام القلاية فوراً بعد التنظيف، يقترح بأن يتم مسح الجزء الداخلي من قدر القلي باستخدام طبقة خفيفة من زيت الطهي لمنع التعرض للصدأ.


## 2.4 قطع الغيار الموصى بها

الوصف	رقم الجزء - SR42	رقم الجزء - خارج دول الاتحاد الأوروبي	رقم الجزء - SR42	رقم الجزء - خارج دول الاتحاد الأوروبي	رقم الجزء - SR52/SR62	رقم الجزء - خارج دول الاتحاد الأوروبي
منظم حرارة التشغيل	807-3515	807-1692	807-3515	807-1692	807-3515	807-3515
منظم حرارة الحد الأقصى	807-3560	807-3560	807-3516	807-3516	807-3560	807-3560
عمود الحرارة	810-2033	807-3565	810-2033	810-2033	810-2033	810-2033
القارن الحراري	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح
شعلة الإشعال الصغيرة، الغاز الطبيعي	810-2032	810-2032	810-2032	810-2032	810-2032	810-2032
شعلة الإشعال الصغيرة، غاز البروبان	810-2155	810-2155	810-2155	810-2155	810-2155	810-2155
دعامة مسود الحرارة لشعلة الإشعال الصغيرة	200-6564	غير متاح	غير متاح	غير متاح	200-6564	200-6564
دعامة مسود الحرارة لشعلة الإشعال الصغيرة	810-2401	غير متاح	غير متاح	غير متاح	810-2401	810-2401
مشغل وحدة الإشعال الكهربائي	810-1001	غير متاح	غير متاح	غير متاح	810-1001	810-1001
دعامة ووحدة الإشعال الكهربائي	200-1868	غير متاح	غير متاح	غير متاح	200-1868	200-1868
الكترود ووحدة الإشعال الكهربائي	807-3540	غير متاح	غير متاح	غير متاح	807-3540	807-3540
القوفة، الغاز الطبيعي	810-2060	810-2048	810-2060	810-2040	810-2060	810-2059
القوفة، الغاز الطبيعي، الوحدات التي تم تصنيعها بعد 2007	غير متاح	غير متاح	غير متاح	810-3101	810-3097	810-2059
القوفة، غاز البروبان	810-2059	810-2059	810-2064	810-2064	810-2059	810-2059
القوفة، غاز البروبان، الوحدات التي تم تصنيعها بعد 2007	غير متاح	غير متاح	810-3102	810-3099	810-3102	810-2059
صمام الغاز، الغاز الطبيعي	807-2122	807-1603	807-2122	807-1603	807-2122	807-2122
صمام الغاز، غاز البروبان	807-2121	807-1604	807-2121	807-1604	807-2121	807-2121
الرجل	810-2053	810-2053	810-2053	810-2053	810-2053	810-2053
العلبة، مقاس 5 بوصات بدون فرامل	810-0356	810-0356	810-0356	810-0356	810-0356	810-0356
العلبة، مقاس 5 بوصات مع الفرامل	810-0357	810-0357	810-0357	810-0357	810-0357	810-0357


القلايات من السلسلة SUPER RUNNER التي تعمل بالغاز  
الفصل 2: التشغيل

مخططات توصيل الأسلاك 2.5

وحدات الاتحاد الأوروبي فقط:

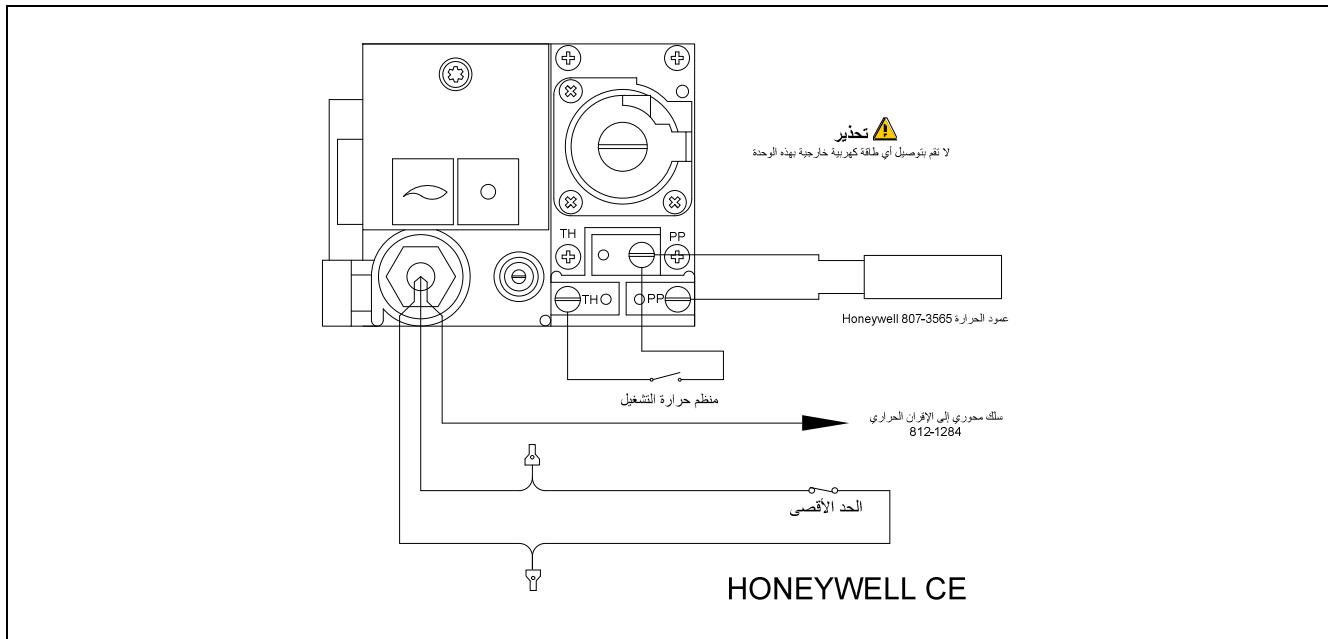

وحدات بخلاف دول الاتحاد الأوروبي فقط:

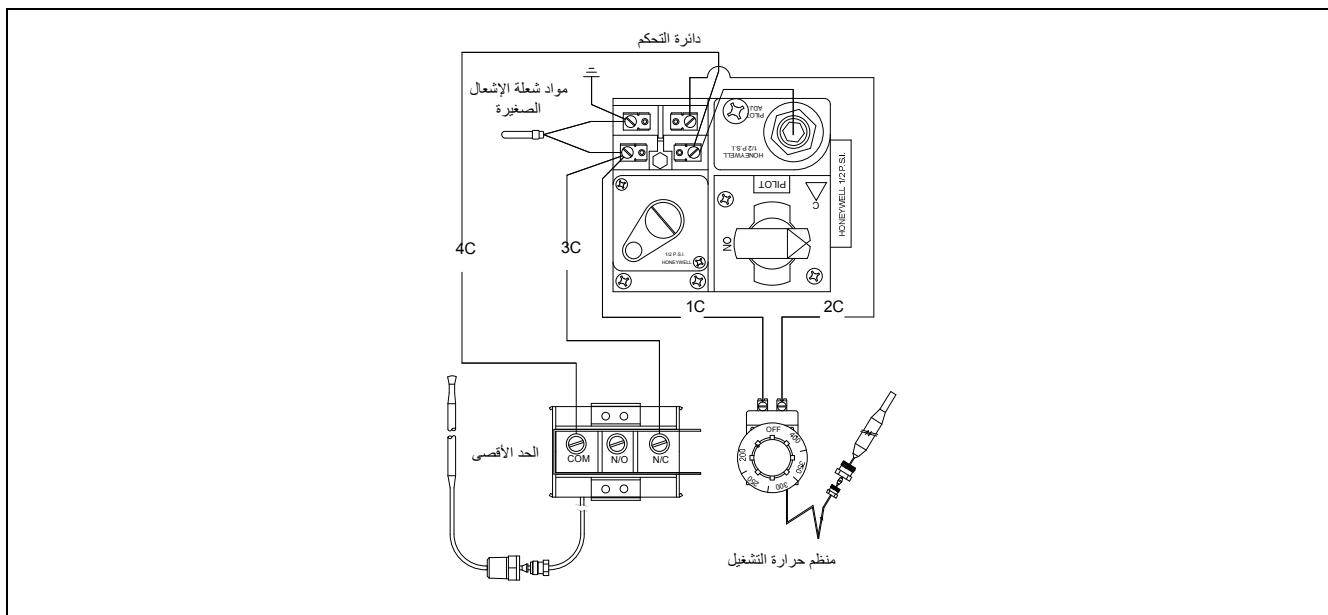

قصد عن خالية الصفحة هذه تركت



عنوان الشحن: 8700 Line Avenue, Shreveport, Louisiana 71106

الفاكس (الدعم الفني) 1-318-219-7135

الفاكس (قطع الغيار) 1-318-219-7140

الهاتف 1-318-865-1711

تمت الطباعة في الولايات المتحدة الأمريكية